


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ
с. Большая Рязань
И.Т. Инюткина/
«26» февраля 2026 г.

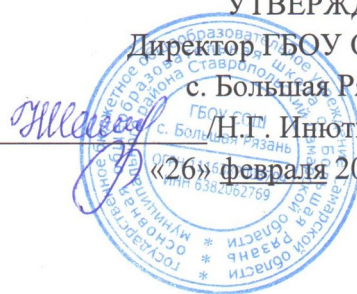

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области.
- 1.2 Фактический адрес объекта: 445162, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Большая Рязань, ул. Советская, д. 35.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноуровневое здание, общая площадь - 1180,9 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1,5 га.
- 1.4 Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта – 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- нет, капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Большая Рязань).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445162, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Большая Рязань, ул. Советская, д. 35.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Самарской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 120 чел./день; вместимость, пропускная способность - 180 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ООТ «Школа с. Большая Рязань» маршрутный автобус «ТРИЦ Парк Хаус – Брюсяны»; адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 125 м;
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин.;
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) – нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) – нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – нет, их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет.
- 3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 70 <1>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	С нарушениями умственного развития	А

1

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <2>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

2

Размещение информации на Карте доступности Самарской области.

Согласовано

Инюткина Наталья Геннадьевна, директор, 8(8482)238422

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

² указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной
рабочей группы
_____ С.Г.Морозова
«26» февраля 2026 г.

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ 1 от «26» февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.2. Фактический адрес объекта: 445162, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Большая Рязань, ул. Советская, д. 35.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноуровневое здание, общая площадь - 1180,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1,5 га.

1.4. Год постройки здания: 1969 г., последнего капитального ремонта – 2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Большая Рязань).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445162, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Большая Рязань, ул. Советская, д. 35.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16.

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 120 чел./день; вместимость, пропускная способность - 180 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ООТ «Школа с. Большая Рязань» маршрутный автобус «ГРЦ Парк Хаус – Брусяны»; адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 125 м;
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин.;
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) – нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) – нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – нет, их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	С нарушениями умственного развития	А

3

³ указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

4

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) – **ДЧ-В (доступно частично всем)**.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется провести реконструкцию санитарной комнаты, а также установить нормативные поручни в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

⁴ <2> указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

5

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» на 2021-2030 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В (доступно полностью всем).**

4.4. Для принятия решения согласование требуется/ не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на субъекта Самарской области (дата размещения, обновления): _____

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «26» февраля 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от «26» февраля 2026 г. № 1.

Фото материалов (ссылка на ресурс)

⁵ <3> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБОУ ООШ
с. Большая Рязань
Н.Г.Инюткина
«26» февраля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной
рабочей группы
С.Г.Морозова
«26» февраля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 1 от «26» февраля 2026 г.**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области.

Юридический и фактический адрес: 445162, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, село Большая Рязань, улица Советская, д. 35, телефон/факс: 8(8482)238422, электронная почта: cu_bryaz_stv@63edu.ru, Инюткина Наталья Геннадьевна, директор школы.

- 1. Наименование населенного пункта:** сельское поселение Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области.
- 2. Ведомственная принадлежность:** Министерство образования Самарской области.
- 3. Вид деятельности:** образование.
- 4. Форма собственности объекта:** муниципальная.
- 5. Объем предоставляемых услуг:** 120 чел./день, вместимость – 180 чел.;
- 6. Размещение объекта:** отдельно стоящее одноуровневое здание, несущие конструкции – кирпичные; лестниц – нет.
- 7. Количество и назначение входов:** 1 - основной, 2 – эвакуационных.
- 8. Год постройки:** 1969 г.
- 9. Год последней реконструкции -** не было.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		50 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		маршрутный автобус № 330, ООТ «Большая Рязань»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0 м	М4, М3	создание	≥0,1
	*Информация об объекте	наличие	нет	М4, М3, М2, М1	создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	5,7 м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	5,7 м	М4		
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	М2	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине	нет	М2	создание	

		лестницы				
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5-0,6 м	нет	M2	создание	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M2	создание	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	нет	M4, M2, M3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	нет	M4, M2, M3		
	Места отдыха	наличие	нет	M4, M3	создание	
1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	M4, M3	создание	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	M4, M2	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	M4	создание	
1.4.Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет	M3, M2		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	нет	M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 м	0,3 м	нет	M2	-	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	нет	М3		
	не травмирующие окончания	наличие	нет	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		
1.5.Пандус на рельефе						
	*Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	нет	М4		Нет необходимости
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4,М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4,М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	*на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4,М3		
	завершающие горизонтальные части поручня	$\geq 0,3$ м	нет	М4,М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		

	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	М4, М3		
2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	справочно	0,6 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина x глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	6,3 x 1,7 м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М4,М3,М2	создание	
	Навес	наличие	есть	М4,М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	М4,М3,М2		
	Информация об объекте	наличие	есть	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	нет	М4	установка	
2.2.Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	есть	М3,М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	нет	М2	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5-0,6 м	нет	М2	установка	

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3,М2		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3,М2	установка	
высота поручней	0,9 м	-	М3,М2		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3,М2		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	есть	М3,М2		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м2	наличие	-	М3,М2		

2.3.Пандус наружный

Ширина марша	1 м	1 м	М4		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8 м	М4		
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	М4,М3		
расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9 м	М4,М3		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	М4		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	М3		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	М4,М3		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	есть	М4,М3		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	М4		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		М4		
промежуточная площадка на повороте пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

движения						
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$			М4		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	есть		М4,М3		
Нескользкое покрытие	наличие	есть		М4,М3		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет		М4		Не требуется
Звуковой маячок у входа<2>	наличие	нет		М2	установка	
Световой маячок у входа<2>	наличие	нет		М1	установка	
2.4. Тамбур						
Габариты: глубина x ширина	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	4,3 x 7 м; 2,4 x 5,3 м		М4		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р		М4		
Ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	1,7 м		М4,М3		
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028 \text{ м}$	наружный – 0,01 м; внутренний – 0,01 м		М4		
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет		М2		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		не предусмотрена
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3,М2		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	М3,М2		
на высоте	0,9 м	нет	М3,М2		
нетравмирующее завершения поручня	наличие	нет	М3,М2		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3,М2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	М4		Нет необходимости
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
*на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4,М3		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	М4		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			

	стационарный	наличие	нет	М4		
	мобильный	наличие	нет	М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	5 м	М4		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	5,0 x 3,0 м	М4		
	Контрольно пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	нет	М4,М3		не требуются
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	М4,М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	М4,М1	установка	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	М2	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	М1	установка	

Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	М1	установка	
Тактильная схема	наличие	нет	М2	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	М4, М3, М2, М1		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	М3		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	М4		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	М2	не требуется	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	М2	создание	
Опорные устройства	Наличие	нет	М3,М2	создание	
Контрастная маркировка дверных проемов	Наличие	нет	М2	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3,М2		не предусмотрена
Контрастная маркировка	наличие	нет	М2		
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	М3		
на высоте	0,9 м	нет	М3		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4		
завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	М4		не предусмотрен
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		

	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4,М3		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу	0,6 м	нет	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3,М2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	М3,М2		
	на высоте	0,9 м	нет	М3,М2		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3,М2		
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	М3,М2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	М2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	М2		
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет			Не предусмотрен
	- габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов $\geq 1,1$	нет	М4		

		х 1,4 м				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м	нет	М4		
	Зеркало	наличие	нет	М4		
	Поручни	наличие	нет	М3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	М1,М2		
	Знак доступности	наличие	нет	М4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	М2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	М2		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 0,85 м	нет	М4		Не предусмотрен
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	нет	М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете № _____						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	М4	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	4,5 см	М4,М3	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	М2	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	М4, М3, М2,М1	создание	
	размещение на высоте 	$\leq 1,2 - 1,8$ м	нет	М4	создание	

	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	нет	М2	создание	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	М3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,8 м	М4,3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением № _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2 м	М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет	М4		Не требуется
	Место для сидения	наличие	нет	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	М4	создание	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	М4	создание	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	М1	создание	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	М4	создание	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	есть	M1		
--	---------	---------	------	----	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	нет	M4,M3,M2	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	M4	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	M2	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	M4,M3	создание	
	Направление открывания дверей	наружное	нет	M4	создание	
	Кабины для инвалидов:		нет		создание	
	количество кабин	> 1 шт.	нет	M4,M3	создание	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	M4,M3	создание	
	Габариты (минимальная глубина)	1,65 x 2,2 м	нет	M4,M3,M2	создание	
	Унитаз:		нет		установка	
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет		установка	
	писсуар	Высота не более 0,4 м	нет		установка	
	опорные поручни	наличие	-	M4,M3	установка	
	откидные поручни ≤ 1	наличие	-	M4	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ x 1,2 м	-	M4		

	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	М3	установка	
	Раковина:				установка	
	высота раковины	0,75 – 0,85 м	нет	М4,М3	установка	
	опорный поручень	наличие	нет	М3	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	есть	М4,М3		
	водонапорный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа	наличие	нет	М4,М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	М4	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4,М3	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4		
	Душевые					Не требуется
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	М4,М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	нет	М4,М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М4,М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М4,М3,М2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	M4, M3, M1, M2		
Надписи:	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	установка	
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	нет	M4, M3, M1, M2	установка	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	M4, M3, M1, M2		
освещенность	наличие	нет	M4, M3, M1, M2		
Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	создание	
размещение на высоте	1,2 – 1,6 м	нет	M4, M3, M1, M2	создание	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	M4, M3, M1, M2	создание	
освещенность	наличие	нет	M4, M3, M1, M2		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	M2	создание	
высота размещения	1,2 – 1,6 м	нет	M2	создание	
Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2	создание	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2	не требуется	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2	создание	
Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	M1	создание	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	M2, M1	установка	

	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	М4	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	М2	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	М2	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	М1,М2	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	М4,М2,М3	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	М1	установка	
	стационарная	наличие	нет	М1	установка	
	переносная	наличие	нет	М1	установка	

6

⁶ <1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. ВЫВОДЫ

Рекомендуется реконструкция и оборудование объекта по следующим направлениям:

1. На территории, прилегающей к объекту: произвести реконструкцию входной калитки. Установить тактильные указатели и указатели направления движения. Оборудовать автостоянку и парковку для инвалидов-колясочников с установкой соответствующего знака, создать место отдыха.
2. Во входной группе (для доступа в зону оказания услуги) необходимо установить приставные пандусы для заезда и выезда кресла-коляски, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи. В коридорах и холле установить пиктограмму «вход», речевые информаторы и маяки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему, место отдыха и ожидания, опорные устройства, контрастную маркировку дверных проемов.
3. Создать контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не премыкающих к стенам. В коридорах и холлах необходима установка пиктограмм (доступность, вход, выход, маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема). Необходимо создание места отдыха и ожидания для инвалидов. В кабинетах установить тактильную и визуальную контрастную информацию, создать маркировку кабинетов (классов), выделить зону для кресла-коляски.
4. Санитарно-бытовые помещения – не соответствуют специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов, необходимо реконструировать санитарную комнату в соответствии с нормативными требованиями, расширить дверные проемы, создать кабину для инвалида-колясочника, установить нормативные поручни. Установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла.
5. Средства информации и телекоммуникации – отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, текстофоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световое табло для ввода информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, индукционные системы.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Руководитель межведомственной рабочей группы:

Заместитель главы района по социальному
развитию

_____/С.Г.Морозова/
(подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления территориального развития администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

_____/О.О.Бокова/
(подпись)

Руководитель управления социального развития администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

_____/О.Н.Горбунова/
(подпись)

Руководитель управления благоустройства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

_____/В.С.Санталова/
(подпись)

Председатель Ставропольской районной общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

_____/Г.А.Мошнинова/
(подпись)

Представитель организации, расположенной на объекте:

Директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань

_____/Н.Г. Инюткина/
(подпись)

Управленческое решение согласовано "_____" _____ 2026 г. (протокол №_____) межведомственной рабочей группой по организации и проведению обследования, анкетирования и паспортизации приоритетных социально-значимых объектов на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

Фотофиксация на объекте:

Фото №1 Вход на территорию



Фото № 2. Путь(пути) движения на территорию



Фото № 3. Парковка



Фото №4/а Лестница (наружная)



Фото №4 /а Пандус (наружный)



Фото №4 /б Пандус (наружный)



Фото №4 /в Пандус (наружный)



Фото №5 Входная площадка (перед дверью)



Фото №7. Коридор



Фото №8. Путь эвакуации.



Фото №9. Путь эвакуации.



Фото №10. Кабинетная форма обслуживания.



Фото №11. Кабинетная форма обслуживания.



Фото № 12 Раковина для обучающихся



Фото № 13 Туалет для обучающихся



Фото № 14 Гардероб



Фото №15 Визуальные средства путей эвакуации



Фото №16 Визуальные средства путей эвакуации




Фото №19 Акустические средства оповещения



Фото №20 Акустические средства оповещения



ПЛАН I этажа ЛИТ А, А1, А2

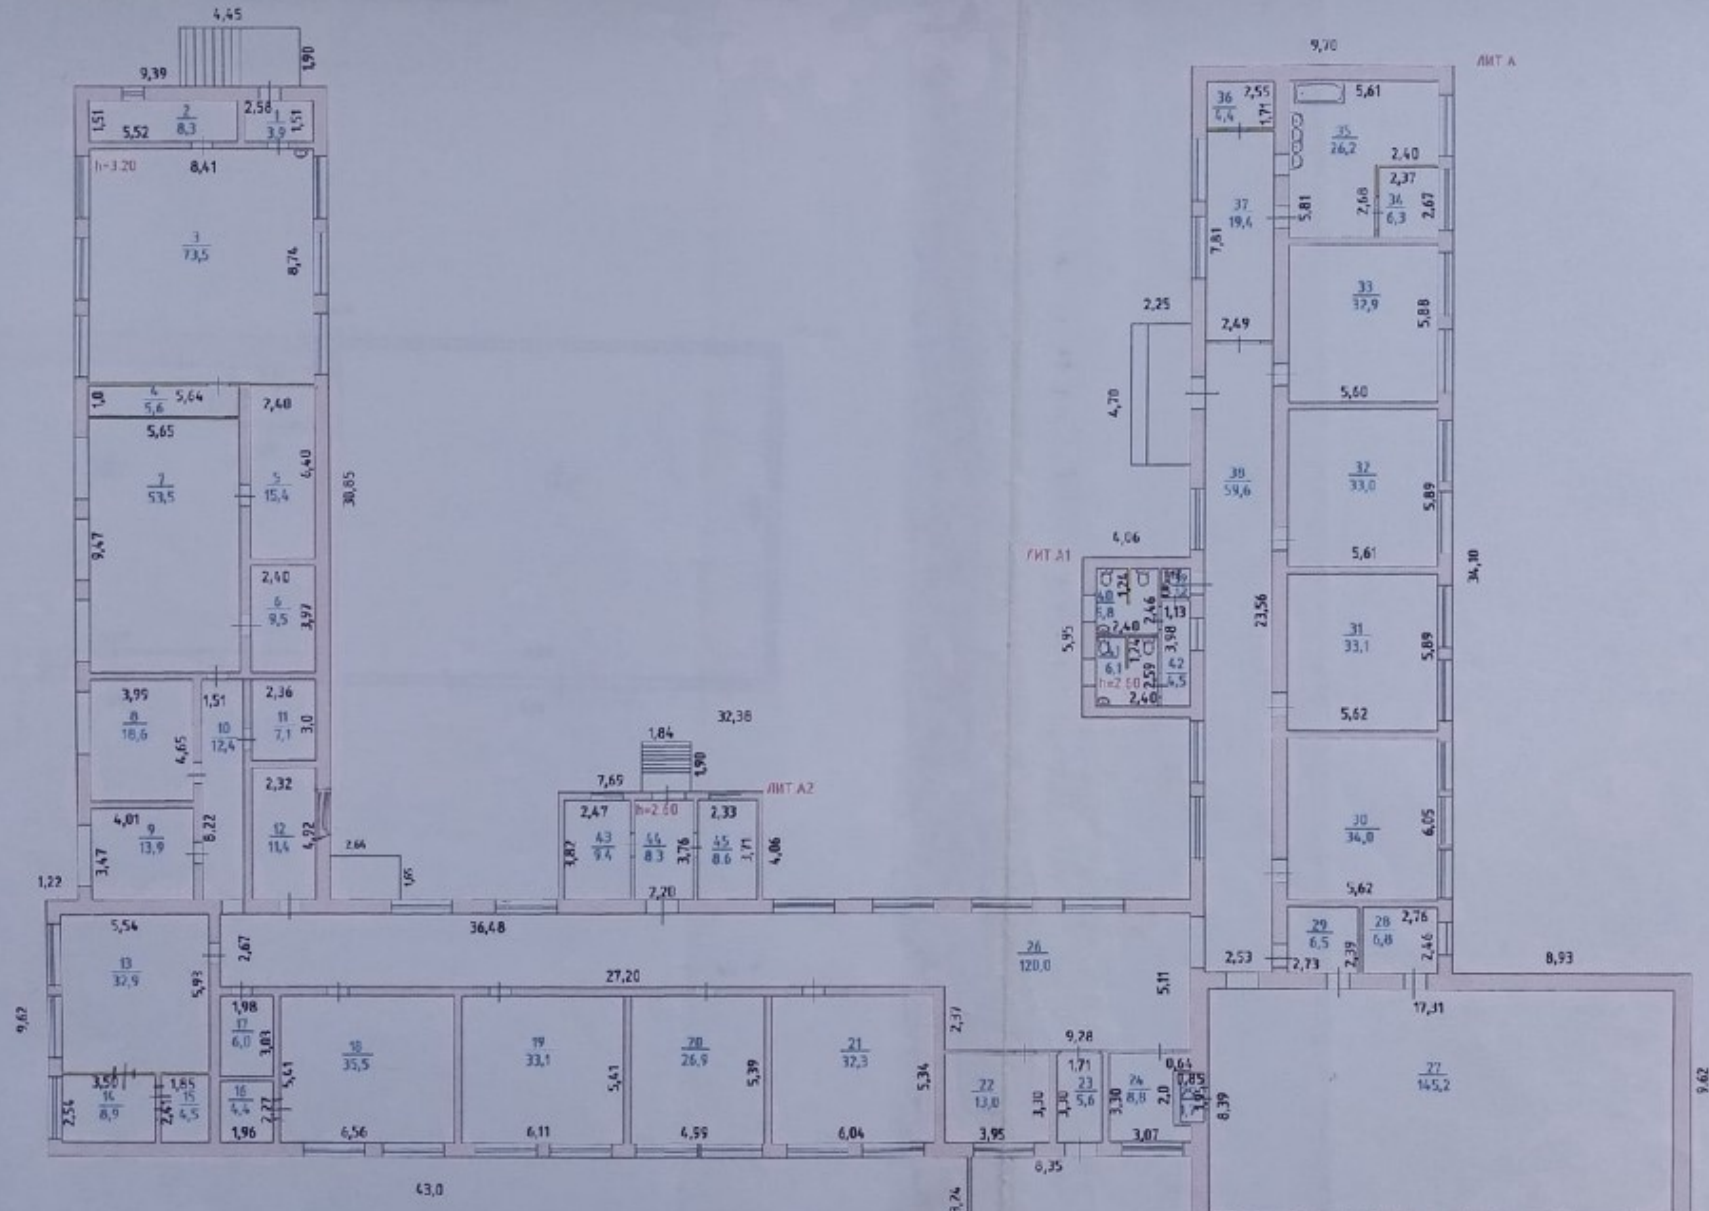

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-01-2500061

Настоящий сертификат удостоверяет, что

МОШНИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Срок действия: с «19» декабря 2025 г. по «18» декабря 2028 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров